


ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ СТАБИЛИЗИРОВАННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

ТИП КОРПУСА Д

Возможно изготовление источников питания по техническим требованиям заказчика в пределах габаритной мощности.

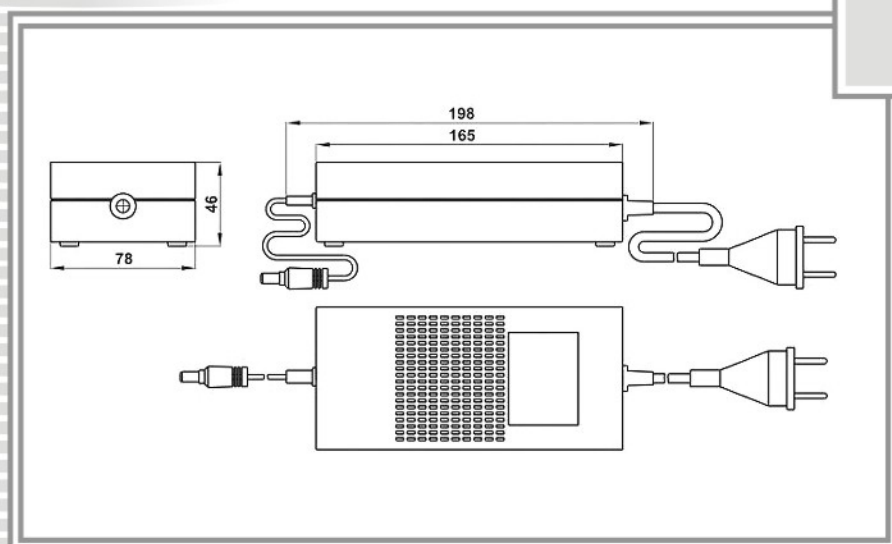

Сокращенное обозначение источника электропитания	Величина напряжения, В		Ток нагрузки, А	
	номинальное значение	предельное отклонение, %	max*	номин.
БПС-Д 12-1,5	12,0	±5	1,5	1,0
БПС-Д 15-1,5	15,0	±3	1,5	1,0
БПС-Д 18-1,3	18,0	±3	1,3	1,0

* Максимальный ток может быть в 1,5 больше номинального, но процент работы (ПР) на максимальном токе не должен превышать 25.