
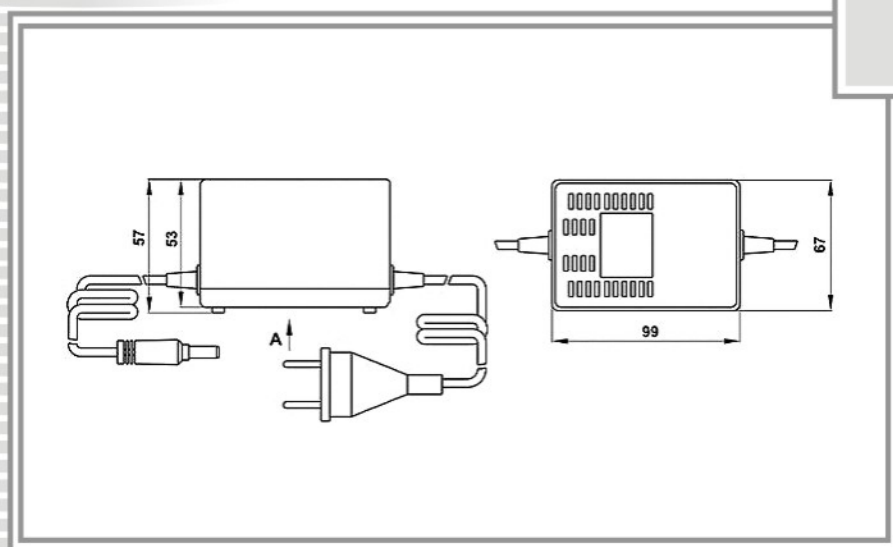


## ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

### СТАБИЛИЗИРОВАННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

#### ТИП КОРПУСА **В**

Возможно изготовление источников питания по техническим требованиям заказчика в пределах габаритной мощности.

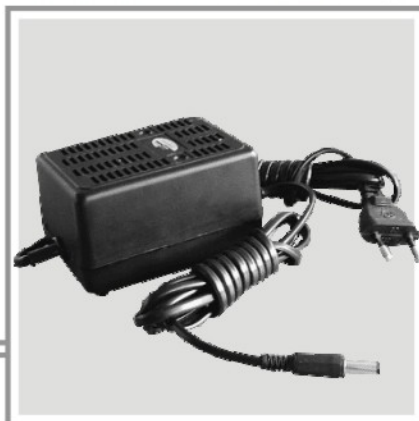

Сокращенное обозначение источника электропитания	Величина напряжения, В		Ток нагрузки, А	
	номинальное значение	предельное отклонение, %	max*	номин.
БПС-В 5-1	5,0	±8	1,0	0,7
БПС-В 6-1	6,0	±5	1,0	0,7
БПС-В 12-1	12,0	±5	1,0	0,7

\* Максимальный ток может быть в 1,5 больше номинального, но процент работы (ПР) на максимальном токе не должен превышать 25.